



Διεύθυνση Διευκρινιστικών (επ' αφορμή)
1-3-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λευκάδα 01-03-2019
Αριθ. Πρωτ. οικ. 17647/2638

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 31100
ΤΗΛ: : 26453-60770
ΦΑΞ: : 26453-60765
Πληροφ. : Ε. Μοσχονάς
Email : emosxonas@pin.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Π.Ε. Λευκάδας
ΕΝΤΑΥΘΑ

Αριθ. Πρωτ. 17665/2640
1-3-19

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί της Προμήθειας – Τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας».


ΣΧΕΤ : Το από 26-2-2019 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε τ' ακόλουθα:

1. Για τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύει η πρόβλεψη απόδειξης με ισοδύναμα έγγραφα πλην των όσων μνημονεύονται στα συμβατικά τεύχη ως αποδεικτικά μέσα, συμφώνως του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016.
2. Κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης, ο παραγωγός του συνθετικού χλοοτάπητα, ο οποίος αποτελεί το κύριο αντικείμενο αυτής, να συμβαδίζει με το πρότυπο OHSAS 18001 αναφορικά της ασφάλειας και υγιεινής. Δύναται όμως ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής να αποδείξει την συμβατότητα του εργοστασίου παραγωγής με το οποίο προτίθεται να συνεργαστεί για την υλοποίηση της παρούσας με ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα συμφώνως του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016.
3. Αναφορικά της ζητηθείσας έγγραφης εγγύησης, αποδεχόμαστε το τεχνικό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν στην παρεχόμενη εγγύηση τους ο παραγωγός, ο διαγωνιζόμενος και/ή ο πιστοποιημένος εφαρμοστής με το οποίο ο Φορέας θα συμμορφωθεί προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύ της εγγυήσεως.
4. Αναφορικά των ασαφειών – αντιφάσεων – σφαλμάτων προδιαγραφών τα οποία προσδιορίζετε στην επιστολή σας, σας διευκρινίζουμε πως:
 - A. Δεν απαιτείται αντικραδασμικό υπόστρωμα κάτω από τον χλοοτάπητα, παρά μόνον υδατοπερατό υπόστρωμα στην βάση του χλοοτάπητα πάνω στο οποίο είναι αγκυρωμένες οι ίνες του χλοοτάπητα κατά την κατασκευή του.
 - B. Η απαίτηση αναφορικά της πυκνότητας του χλοοτάπητα είναι 9700 συρραφές (-0%+∞) και όχι ίνες, καθώς στο ζητηθέν εργαστηριακό έλεγχο που ζητείται και ως αποδεικτικό μέσο, η μέτρηση αφορά τις συρραφές του προϊόντος και όχι τις μεμονωμένες ίνες αυτού.
 - Γ. Η απαίτηση αναφορικά του συνολικού βάρους του χλοοτάπητα είναι 2900 gr/m² (-0%+∞) και αναφορικά του βάρους των ινών του χλοοτάπητα είναι 1900 gr/m² (-0%+∞).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝ
ΚΟΠΙΑ, ΧΑ

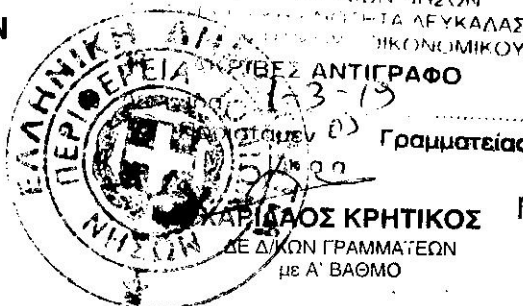

Ο Διευθυντής

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'